



LZCDC/JL-B01-2023

检 验 报 告

临疾控（水）检字 2024 第 08001-08044 号

（第 1 页共 11 页）

样品名称 生活饮用水

受检单位 临泽县自来水及农村供水点

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心

2024 年 9 月 6 日



检 验 报 告 单 说 明

第 2 页 共 11 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：临泽县建设路西路 153 号

电 话：0936—5520891

邮政编码：734000

电子信箱:st2302268@163.com



临泽县疾病预防控制中心
检 验 报 告

临疾控（水）检字2024第08001-08044号

第 3 页/共11 页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
生产厂家	/	样品来源	见报告
样品数量	44份	样品编号	24-08001—24-08044
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生检	采或送样人	苏彤、吴佳红
样品状态及包装	液态、采样瓶装		
检验项目	PH值、二氧化氯、余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、溶解性总固体、氨氮、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、三氯甲烷、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。		
收样日期	2024年8月20日	报告日期:	2024年9月6日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪，BAF-3000原子荧光仪，SUPEC7000 ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计

检验项目及结果详见报告第4-11页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

以下空白

仅对本次送检样品负责

检验单位（盖章）



批准日期：2024年 9 月 6 日

检测者：苏彤 吴佳红

审核者：苏彤

批准人：苏彤



临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第08001-08044号

第 页/共 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	细 菌 总 数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰 酸盐 指数	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅	铬 （六价）
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005	<0.01	<0.05
24-08001	末梢水	惠安小区门房枣乡路20号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.42	7.75	0.0021	0.0013	0.0061	0.0026	0.0030	0.0002	0.0002	<0.004
24-08002	末梢水	美娟生活超市滨河路50号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.5	7.78	<0.0012	0.0014	0.0049	0.0022	<0.0009	0.0002	0.0001	<0.004
24-08003	末梢水	瑞泽园小区门房滨河路43号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.34	7.74	<0.0012	0.0013	0.0024	0.0023	<0.0009	0.0002	0.0002	<0.004
24-08004	末梢水	常宏蔬菜粮油百货店育才路42号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.36	7.77	<0.0012	0.0014	0.0006	0.0022	<0.0009	0.0002	0.0001	<0.004
24-08005	末梢水	滨水东岸小区物业滨河东路60号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.46	7.83	<0.0012	0.0031	0.0057	0.0062	0.3547	0.0002	0.0002	<0.004
24-08006	末梢水	鑫梅小吃金贸街1号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.44	7.81	<0.0012	0.0013	0.0032	0.0023	0.0125	0.0002	0.0001	<0.004
24-08007	末梢水	一合酥银先时代广场店104号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	7.79	<0.0012	0.0013	0.0032	0.0023	0.0125	0.0002	0.0001	<0.004
24-08008	末梢水	颐和小区门房健康路113号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.40	7.78	<0.0012	0.0013	0.0033	0.0023	<0.0009	0.0002	0.0001	<0.004
24-08009	末梢水	速8酒店民主路109号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.40	7.75	<0.0012	0.0013	0.0037	0.0022	0.0012	0.0002	0.0001	<0.004
24-08010	末梢水	西关小区建设路367号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.34	7.79	<0.0012	0.0014	0.0052	0.0024	<0.0009	0.0002	0.0001	<0.004
24-08011	末梢水	惠泽佳苑县医院家属楼3-1001	87	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	7.73	0.0049	0.0014	<0.0009	0.0023	0.0347	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08012	出厂水	县自来水公司	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	7.72	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0010	0.0001	0.0003	<0.00007	<0.004

:

LEP



临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第08001-08044号

第 页/共 页

样品编号	样品名称	样品来源	氨氮	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐氮	硫酸盐	氯酸盐	亚氯酸盐	溶解性总固体	总硬度	三氯甲烷	氰化物	余氯	二氧化氯	总α放射性	总β放射性
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bp/L	Bp/L
			0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<0.7	<0.7	<1000	<450	<0.06	<0.05	≥0.05	≥0.02	<0.5	<1
24-08001	末梢水	惠安小区门房枣乡路20号	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.062	26.9	7.97	128	<0.05	<0.0024	430	258	<0.0002	<0.002	0.05	0.03	/	/
24-08002	末梢水	美娟生活超市滨河路50号	<0.2	<0.00001	<0.0001	<0.1	27.9	8.13	126	<0.05	<0.0024	438	262	<0.0002	<0.002	0.06	0.02	/	/
24-08003	末梢水	瑞泽园小区门房滨河路43号	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.073	25.1	7.98	123	<0.05	<0.0024	442	262	<0.0002	<0.002	0.05	0.04	/	/
24-08004	末梢水	常宏蔬菜粮油百货店育才路42号	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.067	26.6	7.73	125	<0.05	<0.0024	436	256	<0.0002	<0.002	0.07	0.03	/	/
24-08005	末梢水	滨水东岸小区物业滨河东路60号	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.071	27.1	7.74	122	<0.05	<0.0024	432	262	<0.0002	<0.002	0.06	0.04	/	/
24-08006	末梢水	鑫梅小吃金贸街1号	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.088	29.0	7.73	125	<0.05	<0.0024	434	260	<0.0002	<0.002	0.05	0.03	/	/
24-08007	末梢水	一合酥银先时代广场店104号	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.065	26.7	7.78	121	<0.05	<0.0024	436	260	<0.0002	<0.002	0.06	0.02	/	/
24-08008	末梢水	颐和小区门房健康路113号	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.076	27.1	7.84	122	<0.05	<0.0024	432	262	<0.0002	<0.002	0.07	0.02	/	/
24-08009	末梢水	速8酒店民主路109号	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.068	25.4	7.79	123	<0.05	<0.0024	432	258	<0.0002	<0.002	0.06	0.03	/	/
24-08010	末梢水	西关小区建设路367号	<0.2	<0.00001	<0.0001	0.065	26.0	7.86	126	<0.05	<0.0024	438	262	<0.0002	<0.002	0.05	0.02	/	/
24-08011	末梢水	惠泽佳苑县医院家属楼3-1001	<0.2	0.0001	<0.0001	0.061	33.1	9.45	152	<0.05	<0.0024	452	252	<0.0002	<0.002	0.07	0.06	/	/
24-08012	出厂水	县自来水公司	<0.2	0.00011	<0.0001	0.061	33.4	9.52	151	<0.05	<0.0024	464	262	<0.0002	<0.002	0.06	0.14	0.021	0.036



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第08001-08044号

第 页/共 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	细 菌 总 数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰 酸盐 指数	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅	铬 （六价）
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005	<0.01
24-08013	出厂水	南台水厂	13	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.63	7.68	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0015	<0.0009	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08014	末梢水	南台村梨园新村1号	31	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.66	7.71	<0.0012	0.0013	<0.0009	0.0018	<0.0009	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08015	末梢水	南台村3社23号	44	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.91	7.73	<0.0012	0.0014	<0.0009	0.0014	0.0049	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08016	末梢水	梨园村1社2号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.71	7.69	<0.0012	0.0014	<0.0009	0.0026	0.0082	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08017	出厂水	黄家湾水厂	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.42	7.70	<0.0012	0.0014	<0.0009	0.0025	0.0014	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08018	末梢水	沙河镇泰和商行489号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.34	7.71	0.0009	0.0029	<0.0009	0.0011	<0.0009	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08019	末梢水	兰家堡村陇派生鲜食品超市	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	7.67	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0010	<0.0009	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08020	末梢水	化音村8社4号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.42	7.70	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0010	<0.0009	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08021	出厂水	新华水厂	65	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.43	7.75	<0.0012	0.0014	<0.0009	0.0013	0.0007	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08022	末梢水	新华中心校	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.42	7.74	<0.0012	0.0014	0.0020	0.0011	<0.0009	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08023	末梢水	长庄村便民服务大厅42号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.42	7.72	<0.0012	0.0016	<0.0009	0.0013	0.0176	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08024	末梢水	西街村鸿财茶莊	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	7.75	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0011	<0.0009	0.0003	<0.00007	<0.004



临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第08001-08044号

第 页/共 页

样品编号	样品名称	样品来源	氨氮	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐氮	硫酸盐	氯酸盐	亚氯酸盐	溶解性总固体	总硬度	三氯甲烷	氰化物	余氯	二氧化氯	总α放射性	总β放射性
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bp/L	Bp/L
			0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<0.7	<0.7	<1000	<450	<0.06	<0.05	≥0.05	≥0.02	<0.5	<1
24-08013	出厂水	南台水厂	<0.2	0.00019	<0.0001	0.081	48.2	6.47	229	<0.05	<0.0024	698	398	<0.0002	<0.002	0.08	0.11	/	/
24-08014	末梢水	南台村梨园新村1号	<0.2	0.00018	<0.0001	0.052	48.1	6.49	229	<0.05	<0.0024	702	402	<0.0002	<0.002	0.07	0.07	/	/
24-08015	末梢水	南台村3社23号	<0.2	0.00014	<0.0001	0.099	42.3	5.63	211	<0.05	<0.0024	674	402	<0.0002	<0.002	0.09	0.06	/	/
24-08016	末梢水	梨园村1社2号	<0.2	0.00014	0.0001	0.086	42.5	5.58	210	<0.05	<0.0024	682	408	<0.0002	<0.002	0.08	0.07	/	/
24-08017	出厂水	黄家湾水厂	<0.2	0.00011	<0.0001	0.086	38.5	10.90	164	<0.05	<0.0024	464	242	<0.0002	<0.002	0.07	0.13	/	/
24-08018	末梢水	沙河镇泰和商行489号	<0.2	0.00010	<0.0001	0.099	37.3	11.20	165	<0.05	<0.0024	468	248	<0.0002	<0.002	0.08	0.08	/	/
24-08019	末梢水	兰家堡村陇派生鲜食品超市	<0.2	0.00011	<0.0001	0.087	37.7	11.30	165	<0.05	<0.0024	472	242	<0.0002	<0.002	0.07	0.07	/	/
24-08020	末梢水	化音村8社4号	<0.2	0.00012	<0.0001	0.098	37.7	11.20	164	<0.05	<0.0024	480	254	<0.0002	<0.002	0.06	0.06	/	/
24-08021	出厂水	新华水厂	<0.2	0.00011	<0.0001	0.194	32.3	3.63	128	<0.05	<0.0024	338	158	<0.0002	<0.002	0.07	0.17	/	/
24-08022	末梢水	新华中心校	<0.2	0.00012	<0.0001	0.184	31.7	3.09	126	<0.05	<0.0024	342	170	<0.0002	<0.002	0.08	0.07	/	/
24-08023	末梢水	长庄村便民服务大厅42号	<0.2	0.00022	<0.0001	0.243	22.8	2.13	94	<0.05	<0.0024	302	162	<0.0002	<0.002	0.09	0.08	/	/
24-08024	末梢水	西街村鸿财茶莊	<0.2	0.00023	<0.0001	0.219	23.2	2.17	94	<0.05	<0.0024	300	160	<0.0002	<0.002	0.07	0.06	/	/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第08001-08044号

第 页/共 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	细 菌 总 数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰 酸盐 指数	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅	铬 （六价）
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
			<100	不得检出	不得检出					<3. 0		6. 5- 8. 5	<0. 2	<0. 1	<0. 3	<1. 0	<1. 0	<0.005	<0. 01
24-08025	末梢水	明水河村6社32号	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 39	7. 78	<0. 0012	0. 0015	<0. 0009	0. 0012	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08026	出厂水	双泉湖水厂	36	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 39	8. 07	<0. 0012	0. 0016	<0. 0009	0. 0010	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08027	末梢水	华强中心校	30	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 34	8. 09	<0. 0012	0. 0014	<0. 0009	0. 0010	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08028	末梢水	五泉村7社35号	46	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 35	8. 13	<0. 0012	0. 0015	<0. 0009	0. 0011	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08029	末梢水	唐湾村3社11号	49	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 34	8. 13	<0. 0012	0. 0014	<0. 0009	0. 0013	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08030	末梢水	蓼泉街51号	28	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 34	8. 16	<0. 0012	0. 0014	<0. 0009	0. 0009	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08031	末梢水	寨子村5社41号	65	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 35	8. 14	<0. 0012	0. 0017	<0. 0009	0. 0010	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08032	末梢水	上庄村1社10号	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 38	8. 08	<0. 0012	0. 0017	<0. 0009	0. 0011	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08033	出厂水	板桥水厂	7	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 42	7. 82	<0. 0012	0. 0015	<0. 0009	0. 0012	0. 0003	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08034	末梢水	友好村5社32号	89	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 34	7. 78	<0. 0012	0. 0014	<0. 0009	0. 0013	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08035	末梢水	板桥村2社27号	61	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 38	7. 83	<0. 0012	0. 0013	<0. 0009	0. 0016	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	<0. 004
24-08036	末梢水	西湾村10社15号	74	未检出	未检出	5	<1	无	无	0. 35	7. 85	<0. 0012	0. 0013	<0. 0009	0. 0014	<0. 0009	0. 0003	<0. 00007	0. 013

:



临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第08001-08044号

第 页/共 页

样品编号	样品名称	样品来源	氨氮	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐氮	硫酸盐	氯酸盐	亚氯酸盐	溶解性总固体	总硬度	三氯甲烷	氰化物	余氯	二氧化氯	总α放射性	总β放射性
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bp/L	Bp/L
			0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<0.7	<0.7	<1000	<450	<0.06	<0.05	≥0.05	≥0.02	<0.5	<1
24-08025	末梢水	明水河村6社32号	<0.2	0.00025	<0.0001	0.255	31.7	3.22	125	<0.05	<0.0024	340	166	<0.0002	<0.002	0.09	0.07	/	/
24-08026	出厂水	双泉湖水厂	<0.2	0.00016	<0.0001	0.160	32.4	2.27	92	<0.05	<0.0024	324	184	<0.0002	<0.002	0.06	0.30	/	/
24-08027	末梢水	华强中心校	<0.2	0.00017	<0.0001	0.145	32.6	2.21	91	<0.05	<0.0024	318	178	<0.0002	<0.002	0.07	0.08	/	/
24-08028	末梢水	五泉村7社35号	<0.2	0.00026	<0.0001	0.149	32.6	2.23	91	<0.05	<0.0024	316	176	<0.0002	<0.002	0.08	0.07	/	/
24-08029	末梢水	唐湾村3社11号	<0.2	0.00050	<0.0001	0.299	27.3	1.55	106	<0.05	<0.0024	328	184	<0.0002	<0.002	0.07	0.27	/	/
24-08030	末梢水	蓼泉街51号	<0.2	0.00019	<0.0001	0.300	26.9	1.47	107	<0.05	<0.0024	320	172	<0.0002	<0.002	0.06	0.07	/	/
24-08031	末梢水	寨子村5社41号	<0.2	0.00025	<0.0001	0.155	31.3	3.43	98	<0.05	<0.0024	328	180	<0.0002	<0.002	0.08	0.07	/	/
24-08032	末梢水	上庄村1社10号	<0.2	0.00028	<0.0001	0.165	31.0	3.43	98	<0.05	<0.0024	318	172	<0.0002	<0.002	0.09	0.06	/	/
24-08033	出厂水	板桥水厂	<0.2	0.00026	<0.0001	0.445	27.3	1.54	108	<0.05	<0.0024	342	194	<0.0002	<0.002	0.07	0.15	0.052	0.088
24-08034	末梢水	友好村5社32号	<0.2	0.00039	<0.0001	0.359	27.9	1.55	110	<0.05	<0.0024	304	144	<0.0002	<0.002	0.09	0.08	/	/
24-08035	末梢水	板桥村2社27号	<0.2	0.00031	<0.0001	0.357	27.7	1.53	110	<0.05	<0.0024	302	144	<0.0002	<0.002	0.07	0.05	/	/
24-08036	末梢水	西湾村10社15号	<0.2	0.00028	<0.0001	0.309	27.7	1.51	109	<0.05	<0.0024	308	148	<0.0002	<0.002	0.08	0.07	/	/



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第08001-08044号

第 页/共 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	细 菌 总 数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰 酸盐 指数	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅	铬 （六价）
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005	<0.01	<0.05
24-08037	末梢水	西湾小康点23号	78	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.35	7.81	<0.0012	0.0013	<0.0009	0.0013	0.0007	0.0003	<0.00007	0.013
24-08038	出厂水	平川水厂	70	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.34	7.84	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0013	0.0094	0.0003	<0.00007	0.014
24-08039	末梢水	平川中心校	42	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	7.77	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0011	<0.0009	0.0003	<0.00007	0.010
24-08040	末梢水	黄家堡村3社14-1号	59	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.42	7.76	<0.0012	0.0014	<0.0009	0.0018	0.0202	0.0003	<0.00007	0.010
24-08041	末梢水	平川村3社100号	12	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	7.81	<0.0012	0.0017	<0.0009	0.0013	0.0017	0.0003	<0.00007	0.008
24-08042	末梢水	鸭暖街70号	29	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.38	8.04	<0.0012	0.0016	<0.0009	0.0012	<0.0009	0.0003	<0.00007	0.008
24-08043	末梢水	张湾村5社50号	78	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.35	8.08	<0.0012	0.0026	<0.0009	0.0027	0.0502	0.0003	<0.00007	<0.004
24-08044	末梢水	小鸭村6社8号	9	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	8.13	<0.0012	0.0022	<0.0009	0.0022	0.0399	0.0003	<0.00007	<0.004

检测人：[Signature]

复核人：[Signature]

批准人：[Signature]

报告日期：2024 年 9 月 6 日



临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第08001-08044号

第 页/共 页

样品编号	样品名称	样品来源	氨氮	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐氮	硫酸盐	氯酸盐	亚氯酸盐	溶解性总固体	总硬度	三氯甲烷	氰化物	余氯	二氧化氯	总α放射性	总β放射性
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bp/L	Bp/L
			0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<0.7	<0.7	<1000	<450	<0.06	<0.05	≥0.05	≥0.02	<0.5	<1
24-08037	末梢水	西湾小康点23号	<0.2	0.00031	<0.0001	0.361	28.0	1.54	111	<0.05	<0.0024	308	150	<0.0002	<0.002	0.09	0.08	/	/
24-08038	出厂水	平川水厂	<0.2	0.00016	<0.0001	0.216	32.4	3.47	101	<0.05	<0.0024	338	186	<0.0002	<0.002	0.06	0.28	/	/
24-08039	末梢水	平川中心校	<0.2	0.00016	<0.0001	0.163	32.5	3.51	103	<0.05	<0.0024	340	184	<0.0002	<0.002	0.08	0.08	/	/
24-08040	末梢水	黄家堡村3社14-1号	<0.2	0.00032	<0.0001	0.284	32.8	3.53	103	<0.05	<0.0024	346	184	<0.0002	<0.002	0.09	0.07	/	/
24-08041	末梢水	平川村3社100号	<0.2	0.00022	<0.0001	0.284	32.7	3.57	103	<0.05	<0.0024	340	188	<0.0002	<0.002	0.07	0.08	/	/
24-08042	末梢水	鸭暖街70号	<0.2	0.00017	<0.0001	0.212	33.1	3.52	104	<0.05	<0.0024	342	180	<0.0002	<0.002	0.08	0.06	/	/
24-08043	末梢水	张湾村5社50号	<0.2	0.00026	<0.0001	0.258	33.1	3.48	104	<0.05	<0.0024	340	178	<0.0002	<0.002	0.07	0.07	/	/
24-08044	末梢水	小鸭村6社8号	<0.2	0.00024	<0.0001	0.230	33.3	3.60	106	<0.05	<0.0024	348	188	<0.0002	<0.002	0.06	0.06	/	/

检测人: 邵 吴佳

复核人: 胡

批准人: 胡

报告日期: 2024 年 9 月 6 日





ZYCDC/JL-T2.01 212800141207

检 验 报 告

张市疾控（卫）检字 2024 第 1009-1057 号

（共 7 页第 1 页）

样品名称 生活饮用水（见报告）

送检单位 临泽县疾控中心

检验类别 委托检验

张掖市疾病预防控制中心

2024 年 9 月 13 日



检 验 报 告 单 说 明

共 7 页第 2 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验专用章”无效，无 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：张掖市杏林南路卫健大厦 320 号

电 话：0936—8297129

传 真：0936—8291068

邮政编码：734000





212800141207

张掖市疾病预防控制中心

检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第1009-1057号 共7页第3页 ZYCDC/JL-12.01

样品名称	生活饮用水（见报告）	检验类别	委托检验
生产厂家	见报告	样品来源	见报告
样品数量	1000ml*1	样品编号	20241009#-20241057#
采或送样单位	临泽县疾控中心	采或送样人	宋丽娟
样品状态及包装	液态、采样瓶装		
检验项目	二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷		
收样日期	2024年8月21日	检验日期：	2024年8月21日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022

检测仪器及型号：7890B-7000D气相色谱质谱仪，EST吹扫捕集浓缩仪

检验项目及结果详见报告第4-7页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

以下空白

仅对本次送检样品负责



检测者：顾强、陈润、张梅

批准人：

审核者：张红

批准日期：

2024年9月13日



检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第1009-1057号


样品编号	样品名称	生产厂家	样品来源	二氯一溴甲烷 (mg/L)	三溴甲烷 (mg/L)	三卤甲烷	/	/	/
1009	末梢水	县自来水公司	惠安小区门房枣乡路20号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1010	末梢水	县自来水公司	美娟生活超市滨河路50号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1011	末梢水	县自来水公司	瑞泽园小区门房滨河路43号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1012	末梢水	县自来水公司	常宏蔬菜粮油百货店育才路42号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1013	末梢水	县自来水公司	滨水东岸小区物业滨河东路60号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1014	末梢水	县自来水公司	鑫梅小吃金贸街1号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1015	末梢水	县自来水公司	一合酥银先时代广场店104号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1016	末梢水	县自来水公司	颐和小区门房健康路113号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1017	末梢水	县自来水公司	速8酒店民主路109号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1018	末梢水	县自来水公司	西关小区建设路367号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1019	二次供水	县自来水公司	惠泽佳苑县医院家属楼3-1001	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1020	出厂水	县自来水公司	县自来水公司	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1021	出厂水	县自来水公司	县自来水公司	<0.00029	<0.000251	<0.000228			

仅对本次送检样品负责

检验者：崔红强、万利军、张槐

张市疾病预防控制中心
检验专用章
审核者：于展红





212800141207
共7页/第5页

检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第1009-1057号

样品编号	样品名称	生产厂家	样品来源	二氯一溴甲烷(mg/L)	三溴甲烷(mg/L)	三卤甲烷	/	/	/
1022	出厂水	南台水厂	南台水厂	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1023	末梢水	南台水厂	南台村梨园新村1号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1024	末梢水	南台水厂	南台村3社23号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1025	末梢水	南台水厂	梨园村1社2号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1026	出厂水	黄家湾水厂	黄家湾水厂	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1027	末梢水	黄家湾水厂	沙河镇泰和商行489号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1028	末梢水	黄家湾水厂	兰家堡村陇派生鲜食品超市	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1029	末梢水	黄家湾水厂	化音村8社4号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1030	出厂水	新华水厂	新华水厂	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1031	末梢水	新华水厂	新华中心小学	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1032	末梢水	新华水厂	长庄村便民服务大厅42号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1033	末梢水	新华水厂	西街村鸿财茶莊	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1034	末梢水	新华水厂	明家村6社32号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			

仅对本次送检样品负责



检验单位(盖章)

检验者: 王红超、万利、王花梅

审核者: 王红超



检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第1009-1057号

样品编号	样品名称	生产厂家	样品来源	二氯一溴甲 烷(mg/L)	三溴甲烷 (mg/L)	三卤甲烷	/	/	/
1035	出厂水	双泉湖水厂	双泉湖水厂	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1036	末梢水	双泉湖水厂	华强中心校	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1037	末梢水	双泉湖水厂	五泉村7社35号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1038	末梢水	双泉湖水厂	五泉村7社35号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1039	末梢水	双泉湖水厂	唐湾村3社11号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1040	末梢水	双泉湖水厂	蓼泉街51号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1041	末梢水	双泉湖水厂	寨子村5社41号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1042	末梢水	双泉湖水厂	上庄村1社10号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1043	出厂水	板桥水厂	板桥水厂	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1044	末梢水	板桥水厂	友好村5社32号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1045	末梢水	板桥水厂	板桥村2社27号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1046	末梢水	板桥水厂	西湾村10社15号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1047	末梢水	板桥水厂	西湾小康点23号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			

仅对本次送检样品负责

检验单位（盖章）

检验者：[Signature]

审核者：[Signature]



检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第1009-1057号

样品编号	样品名称	生产厂家	样品来源	二氯一溴甲烷(mg/L)	三溴甲烷(mg/L)	三卤甲烷	/	/	/
1048	出厂水	平川水厂	平川水厂	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1049	出厂水	平川水厂	平川水厂	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1050	末梢水	平川水厂	平川中心校	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1051	末梢水	平川水厂	黄家堡村3社14-1号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1052	末梢水	平川水厂	平川村3社100号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1053	末梢水	双泉湖水厂	鸭暖街70号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1054	末梢水	双泉湖水厂	张湾村5社50号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1055	末梢水	双泉湖水厂	小鸭村6社8号	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1056	运输空白	临泽县疾控中心	临泽县疾控中心	<0.00029	<0.000251	<0.000228			
1057	现场空白	临泽县疾控中心	临泽县疾控中心	<0.00029	<0.000251	<0.000228			

以下空白

仅对本次送检样品负责

张掖市疾病预防控制中心
检验专用章
检验单位（盖章）
审核者：张俊红

检验者：张俊红、万润红、孔槐



检 验 报 告

张市疾控（卫）检字 2024 第 1009-1057 号

（共 6 页第 1 页）

样品名称 生活饮用水（见报告）

送检单位 临泽县疾控中心

检验类别 委托检验

张掖市疾病预防控制中心

2024 年 9 月 13 日



张掖市疾病预防控制中心
检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第1009-1057号 共6页第3页 ZYCDC/JL-12.01

样品名称	生活饮用水（见报告）	检验类别	委托检验
生产厂家	见报告	样品来源	见报告
样品数量	1000ml*1	样品编号	20241009#-20241057#
采或送样单位	临泽县疾控中心	采或送样人	宋丽娟
样品状态及包装	液态、采样瓶装		
检验项目	一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸		
收样日期	2024年8月21日	检验日期：	2024年8月21日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022

检测仪器及型号：930COMPact IC Fiex离子色谱仪、7890B-7000D气相色谱质谱仪，EST吹扫捕集浓缩仪。

检验项目及结果详见报告第4-6页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

以下空白

仅对本次送检样品负责

检验单位（盖章）



检测者：石红超、万润红

批准人：卢利萍

审核者：于爱红

批准日期：2024年9月13日



检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第1009-1057号

共6页/第4页

样品编号	样品名称	生产厂家	样品来源	一氯二溴甲烷 (mg/L)	二氯乙酸 (mg/L)	三氯乙酸 (mg/L)
1009	末梢水	县自来水公司	惠安小区门房枣乡路20号	<0.000251	0.004	<0.0044
1010	末梢水	县自来水公司	美娟生活超市滨河路50号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1011	末梢水	县自来水公司	瑞泽园小区门房滨河路43号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1012	末梢水	县自来水公司	常宏蔬菜粮油百货店育才路42号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1013	末梢水	县自来水公司	滨水东岸小区物业滨河东路60号	<0.000251	0.004	<0.0044
1014	末梢水	县自来水公司	鑫梅小吃金贸街1号	<0.000251	0.004	<0.0044
1015	末梢水	县自来水公司	一合酥银先时代广场店104号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1016	末梢水	县自来水公司	颐和小区门房健康路113号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1017	末梢水	县自来水公司	速8酒店民主路109号	<0.000251	0.004	<0.0044
1018	末梢水	县自来水公司	西关小区建设路367号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1019	二次供水	县自来水公司	惠泽佳苑县医院家属楼3-1001	<0.000251	0.004	<0.0044
1020	出厂水	县自来水公司	县自来水公司	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1021	出厂水	县自来水公司	县自来水公司	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1022	出厂水	南台水厂	南台水厂	<0.000251	0.004	<0.0044
1023	末梢水	南台水厂	南台村梨园新村1号	<0.000251	0.004	<0.0044
1024	末梢水	南台水厂	南台村3社23号	<0.000251	0.004	<0.0044
1025	末梢水	南台水厂	梨园村1社2号	<0.000251	0.004	<0.0044

仅对本次送检样品负责

检验者： 万红超、万红超

检验单位（盖章）

审核者： 于爱红

检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第1009-1057号

共6页/第5页

样品编号	样品名称	生产厂家	样品来源	一氯二溴甲烷 (mg/L)	二氯乙酸 (mg/L)	三氯乙酸 (mg/L)
1026	出厂水	黄家湾水厂	黄家湾水厂	<0.000251	0.004	<0.0044
1027	末梢水	黄家湾水厂	沙河镇泰和商行489号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1028	末梢水	黄家湾水厂	兰家堡村陇派生鲜食品超市	<0.000251	0.004	<0.0044
1029	末梢水	黄家湾水厂	化音村8社4号	<0.000251	0.004	<0.0044
1030	出厂水	新华水厂	新华水厂	<0.000251	0.004	<0.0044
1031	末梢水	新华水厂	新华中心小学	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1032	末梢水	新华水厂	长庄村便民服务大厅42号	<0.000251	0.004	<0.0044
1033	末梢水	新华水厂	西街村鸿财茶莊	<0.000251	0.004	<0.0044
1034	末梢水	新华水厂	明家村6社32号	<0.000251	0.004	<0.0044
1035	出厂水	双泉湖水厂	双泉湖水厂	<0.000251	0.004	<0.0044
1036	末梢水	双泉湖水厂	华强中心校	<0.000251	0.004	<0.0044
1037	末梢水	双泉湖水厂	五泉村7社35号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1038	末梢水	双泉湖水厂	五泉村7社35号	<0.000251	0.004	<0.0044
1039	末梢水	双泉湖水厂	唐湾村3社11号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1040	末梢水	双泉湖水厂	蓼泉街51号	<0.000251	0.004	<0.0044
1041	末梢水	双泉湖水厂	寨子村5社41号	<0.000251	<0.0037	<0.0044
1042	末梢水	双泉湖水厂	上庄村1社10号	<0.000251	0.004	<0.0044

仅对本次送检样品负责

检验单位（盖章）

检验者：陈红超、万润红

审核者：于爱红

检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第1009-1057号

共6页/第6页

样品编号	样品名称	生产厂家	样品来源	一氯二溴甲烷 (mg/L)	二氯乙酸 (mg/L)	三氯乙酸 (mg/L)
1043	出厂水	板桥水厂	板桥水厂	<0.000251	0.004	<0.0044
1044	末梢水	板桥水厂	友好村5社32号	<0.000251	0.004	<0.0044
1045	末梢水	板桥水厂	板桥村2社27号	<0.000251	0.004	<0.0044
1046	末梢水	板桥水厂	西湾村10社15号	<0.000251	0.004	<0.0044
1047	末梢水	板桥水厂	西湾小康点23号	<0.000251	0.004	<0.0044
1048	出厂水	平川水厂	平川水厂	<0.000251	0.004	<0.0044
1049	出厂水	平川水厂	平川水厂	<0.000251	0.004	<0.0044
1050	末梢水	平川水厂	平川中心校	<0.000251	0.004	<0.0044
1051	末梢水	平川水厂	黄家堡村3社14-1号	<0.000251	0.004	<0.0044
1052	末梢水	平川水厂	平川村3社100号	<0.000251	0.004	<0.0044
1053	末梢水	双泉湖水厂	鸭暖街70号	<0.000251	0.004	<0.0044
1054	末梢水	双泉湖水厂	张湾村5社50号	<0.000251	0.004	<0.0044
1055	末梢水	双泉湖水厂	小鸭村6社8号	<0.000251	0.004	<0.0044
1056	运输空白	临泽县疾控中心	临泽县疾控中心	<0.000251	0.004	<0.0044
1057	现场空白	临泽县疾控中心	临泽县疾控中心	<0.000251	<0.0037	<0.0044

以下空白

仅对本次送检样品负责

检验单位（盖章）

审核者：王爱红

检验者：崔红超、万利红





众仁环测字【2024】7085号



222812051533

检验检测报告

众仁环测字【2024】7085号


项目名称：2024年临泽县生活饮用水丰水期水质

监测项目

委托单位：临泽县疾病预防控制中心

报告日期：2024年09月13日

检测单位：甘肃众仁检验检测中心

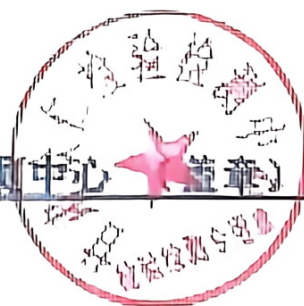

夸克扫描王

极速扫描，就是高效





说 明

- 1、 报告无“检验检测专用章”、无“骑缝章”无效。
- 2、 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经修改、增删无效。
- 3、 未经本检测机构书面同意，不得部分复印本检测报告，未经同意不得作为商业广告使用。
- 4、 委托单位对本检验检测报告有异议，请在收到报告之日或指定领取报告之日起，15 个工作日内提出申诉，逾期不予受理。
- 5、 当委托单位要求用电传和图文传真等设备传递检测结果时，检测机构为委托方保密相关信息。
- 6、 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价。
- 7、 按有关规定，微生物检验项目不复检。
- 8、 不可复检的项目，不进行复检。
- 9、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 10、 本检验检测报告以专用防伪纸印刷。

地址：甘肃省兰州市城关区高新区飞雁街 118 号陇星大厦 25 层

业务电话：0931—8562333 传真：0931—8562333

邮政编码：730010

电子邮件：gszrjc@126.com





承担单位：甘肃众仁检验检测中心

编制人：张兴所

审核人：刘磊

签发人：薛平

签发日期：2024.9.13

项目任务号：7085

项目负责人：和艳君

检测分析人员：杜晶、周斌、和艳君、柯春明、张宗瑞、陈鑫鑫、

安婷婷、杨瑞堂





甘肃众仁检验检测中心

检 验 检 测 报 告

项目名称	2024 年临泽县生活饮用水中水污染物监测项目				
委托单位	临泽县疾病预防控制中心	联系人	宋丽娟	联系电话	18993661219
地址	甘肃省张掖市临泽县				
检测类别	委托检测	采样日期	/		
样品名称	生活饮用水	检测日期	2024 年 09 月 06 日		
样品来源	送样	样品状态	取水装置检测		
任务编号	ZR-2024-W-7003				
检测项目	高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素共 4 项。				
方案依据	/				
检测依据	见表 2-1				
判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 3 生活饮用水水质扩展指标限量值。				
检测结果	见表 4-1 检验检测单位 2024.09.11				
备注	样品信息由客户提供。				





1、任务由来

受临泽县疾病预防控制中心的委托，2024年09月06日起，甘肃众仁检验检测中心对该中心送检的生活饮用水样品进行了实验室分析，并根据相关检测技术规范及标准，结合检测结果编制本检验检测报告。

2、检测项目和分析依据

2.1 饮用水检测

2.1.1 检测项目：高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素共4项。

2.1.2 检测点位：临泽县自来水公司。

2.1.3 样品数量：1个。

2.1.4 检测频次：检测1次。

2.1.5 检测依据及仪器

详见表2-1。

表2-1 检测依据及仪器

序号	检测项目	方法依据	检出限	仪器设备
1	高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 (14.1 离子色谱法-阴离子系统淋洗液)	5.0μg/L	IC6210 一体式离子色谱仪
2	乙草胺	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 (41.1 气相色谱质谱法)	0.02μg/L	GCMS-QP2010 气相色谱-质谱联用仪
3	2-甲基异莰醇	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 (76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法)	2.2ng/L	GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪
4	土臭素		3.8ng/L	

3、质量保证与质量控制

为确保本次检测数据具有代表性、准确性和可靠性，严格按照相关国家标准进行检测。所用仪器设备均经计量部门检定校准并在有效期内，依据质控措施，对检测全过程包括实验室分析、数据处理等各个环节均进行了严格的质量控制。

质量控制结果见表3-1。

表3-1 质控结果表（加标）

序号	检测项目	加标方式	加标理论值	空白加标测定值	空白测定值	回收率（%）
1	乙草胺（ng）	空白加标	100	68.3	0	68.3
2	土臭素（ng）	空白加标	0.300	0.328	0	93.3

众仁环测 检验检测中心





由表 3-1 得出，加标回收率结果在要求范围内，说明本次检测在受控状态下进行，检测结果准确可靠。

4、检测结果

详见表 4-1。

表 4-1 检测结果表

序号	检测项目	检测结果	《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) 表 3 生 活饮用水水质扩展指标及 限值
		临泽县自来水公司	
		24-08012 (YY-24-09-06-348)	
1	高氯酸盐 (mg/L)	$<5\times10^{-3}$	0.07
2	乙草胺 (mg/L)	$<2\times10^{-4}$	0.02
3	2-甲基异莰醇 (mg/L)	$<2.2\times10^{-6}$	0.00001
4	土臭素 (mg/L)	$<3.8\times10^{-6}$	0.00001
备注：低于方法检出限的测定结果，以小于方法检出限表示。			

报告结束

